

# PZ19 系列数显交流电压表

## 用户手册

本手册适用于以下型号的产品：

PZ194U-2X1/3X1/5X1/AX1/9X1/DX1

PZ194U-2K1/3K1/5K1/AK1/9K1/DK1

PZ194U-2X4/3X4/AX4/9X4/DX4

PZ194U-2K4/3K4/AK4/9K4/DK4

PZ194U-5XY1/AXY1/9XY1/DXY1/9XY3/AXY3

PZ194U-5KY1/AKY1/9KY1/DKY1/9KY3/AKY3

PZ194U-2S1/5S1/AS1/9S1/9S1J

PZ194U-5SY1/ASY1/9SY1

PZ194U-2S4/2S4T/AS4/9S4/9S4J/9S4T/9S4K

PZ194U-ASY3/9SY3

PZ194U-2D1/2D4/2D4T/9D1/9D4/9D4T

# SFERE

# 目 录

一、安全须知.....	1
二、产品说明.....	1
2.1 概述.....	1
2.2 选型.....	2
三、安装与接线.....	3
3.1 外形尺寸.....	3
3.2 安装.....	3
3.3 接线.....	3
四、操作.....	5
4.1 仪表面板.....	5
4.2 显示.....	5
五、设置.....	7
5.1 查看系统参数.....	7
5.2 设置系统参数.....	9
5.3 系统设置举例.....	12
5.4 输入设置.....	12
5.5 继电器输出设置.....	13
5.6 模拟量输出设置.....	14
5.7 通信设置.....	15
六、常见问题及解决办法.....	15
6.1 通信.....	16
6.2 测量不准确.....	16
6.3 仪表不亮.....	16
6.4 其它异常情况.....	16
七、技术规格.....	17
附录 1 报警项目和相应报警门限值的单位.....	18
附录 2 MODBUS-RTU 通信地址信息表.....	19

## 一、安全须知

该装置必须由专业人员进行安装，由于不按照本手册操作而导致的故障，制造商将不承担责任。请您在使用装置前仔细阅读本手册，并在使用时务必注意以下几点：

- ◆ 该装置必须由专业人员进行安装与检修；
- ◆ 在对该装置进行任何内部或外部操作前，必须切断电源和输入信号；
- ◆ 始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压；
- ◆ 提供给该装置的电参数须在额定范围内。

### 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常

- ◆ 辅助电源电压超范围；
- ◆ 配电系统频率超范围；
- ◆ 电流或电压输入极性不正确；
- ◆ 未按要求接线。

## 二、产品说明

### 2.1 概述

本系列数显交流电压表适用于低压配电系统的单相、三相或多相交流电压参数的测量。该系列仪表变比可编程，可扩展开关量输入、继电器输出、模拟量输出及通信功能，支持 Modbus-RTU 通信协议；提供多种不同的安装尺寸，可直接替代模拟指针电压表。

本系列仪表具有较好的环境适应性，工作温度可达-40~70℃，电磁兼容性优于 III 级，可广泛应用于各种控制系统、变配电自动化、工业自动化、智能建筑等场合。

PZ194U-□X□：测量

PZ194U-□K□：测量+通信+模拟量输出

PZ194U-□S□：测量+通信+开关量输入+继电器输出+模拟量输出（可选）

PZ194U-□D□：测量+通信+模拟量输出

## 2.2 选型

产品型号	相数	显示	通信	模拟量输出	开关量输入	继电器输出	□ 外形代号					
							2	3	5	9	A	D
PZ194U-□X1	单	LED	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
PZ194U-□XY1	单	LCD					-	-	■	■	■	■
PZ194U-□X4	三	LED	-	-	-	-	■	■	-	■	■	■
PZ194U-□XY3		LCD					-	-	-	■	■	-
PZ194U-□K1	单	LED	1路	1路	-	-	■	■	■	■	■	-
PZ194U-□KY1		LCD					-	-	■	■	■	-
PZ194U-□K4	三	LED	1路	1路	-	-	■	■	-	■	■	-
PZ194U-□KY3		LCD					-	-	-	■	■	-
PZ194U-DK1	单	LED	1路	-	-	-	-	-	-	-	-	■
PZ194U-DK1B			-	1路			-	-	-	-	-	-
PZ194U-DKY1		LCD	1路	-			-	-	-	-	-	-
PZ194U-□D4(T)	三	LED	1路	3路	-	-	■	-	-	■	-	-
PZ194U-□D1	单	LED	1路	3路	-	-	■	-	-	■	-	-
PZ194U-□S1	单	LED	1路	-	4路	2路	■	-	■	■	■	-
PZ194U-9S1J		LED			-		-	-	■	-	-	
PZ194U-□SY1		LCD			4路		-	-	■	■	■	-
PZ194U-□S4	三	LED	1路	-	4路	3路	■	-	-	■	■	-
PZ194U-9S4J		LED			4路	3路	-	-	-	■	-	-
PZ194U-9S4T		LED			4路	3路	-	-	-	■	-	-
PZ194U-9S4K		LED			4路	-	-	-	-	■	-	-
PZ194U-□SY3		LCD			4路	3路	-	-	-	■	■	-

注：

- 1、 AS4, AS1, ASY3, ASY1 型号仪表只具备 2 路开关量输入和 2 路继电器输出功能；
- 2、表格中的数字代表通道数，如开关量输入列中 4 代表具有 4 路开关量输入；
- 3、■表示该外形具有此型号仪表；

### 三、安装与接线


#### 3.1 外形尺寸


外形尺寸	指针表型号	面框尺寸 (mm <sup>2</sup> )	屏装配合尺寸 (mm <sup>2</sup> )	安装深度 (mm)
2	42 方形	120×120	111×111	55.5/76
3	6 方形	83×83	76×76	75
9	9 方形	96×96	91×91	75/98
A	61 方形	74×74	67×67	75/90
D	微方形	48×48	45×45	89
5	5 槽形	96×48	91×44	68.5/82

#### 3.2 安装

- 1) 取出仪表，取下固定支架；
- 2) 仪表由前装入安装孔；
- 3) 推入仪表固定支架、固定定位螺丝。

#### 3.3 接线

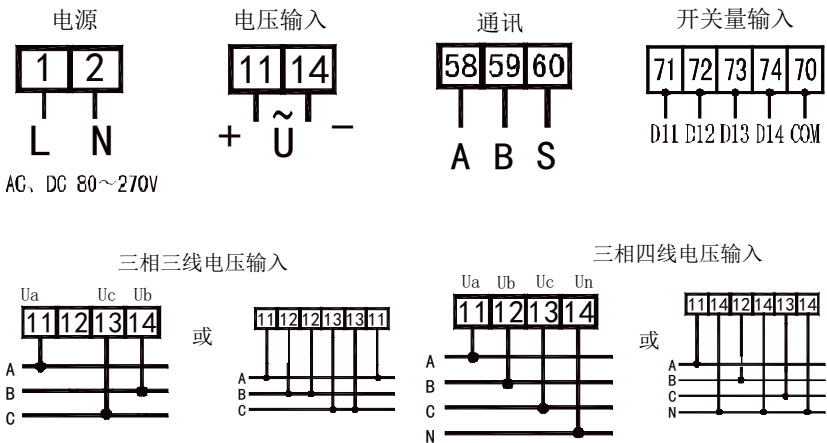

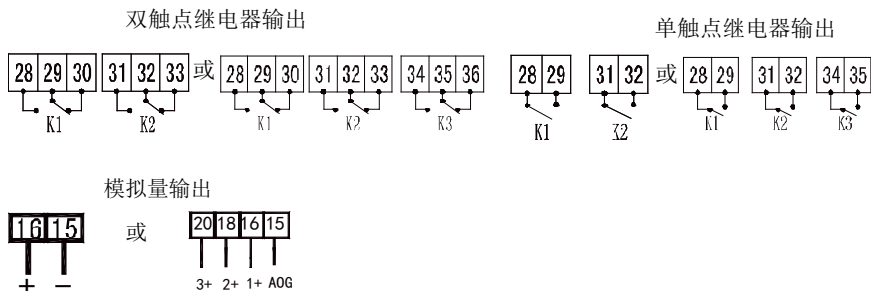

接线示意图


**注：以上为所有功能的接线示意图，具体型号的表若无相应功能或功能不完全，则不具备某些接线端子，使用时可不予考虑，以仪表壳体上接线图为准。**

接线说明：

- 1) 电压输入：输入电压不要高于产品的额定输入电压，否则应考虑使用 PT，为了便于维护，建议使用接线排；
- 3) 应确保电压相序一致，方向一致；
- 4) 仪表设置的接线方式与实际接线方式必须一致；
- 5) 辅助电源：AC/DC (80~270)V，可选用额定最大电流为 0.25A 的熔丝；
- 6) 三相三线时，端子 11 接 A 相，端子 13 接 C 相，端子 14 接 B 相。

## 四、操作

### 4.1 仪表面板

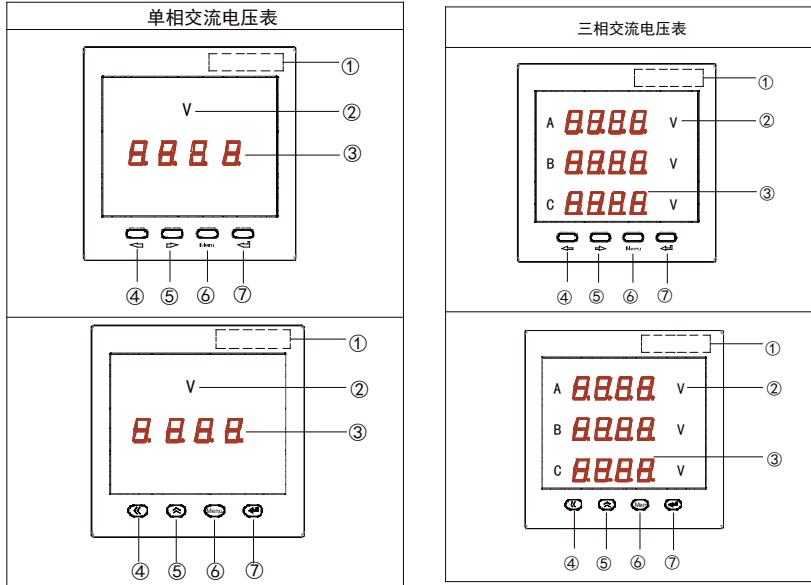

1. 产品型号打印区；
2. 单位标识；
3. 显示区域，显示相关的测量及编程信息；
4. 左移键，用于功能选择或数字输入时移位操作；
5. 右移键，用于功能选择或数字输入；
6. 菜单键，用于进入参数设置、退回上级菜单及忽略本次设置的操作；
7. 确认键，用于参数设置的确认操作。
8. «与←功能相同，≈与→功能相同。

### 4.2 显示

仪表测量显示界面包括电压、频率、开关量输入、继电器输出等参数。按“←”或“→”键循环切换主测量界面，再按“↵”键可以显示当前测量界面下更多内容。

首先按“←”或“→”键切换到频率测量界面，开关量输入，继电器输出测量界面。按“←”键，将显示为线电压与相电压切换。

主测量显示界面说明如下：

单相电压表测量信息显示界面	三相电压表测量显示界面	说 明
		电流显示界面 单相：U=380.0V； 三相：Ua=5.002kV， Ub=5.003kV， Uc=5.001kV
		按“←”或“→” 键切换到开关量输入测量界面。
		按“←”或“→” 键切换到继电器输出界面。
		按“←”或“→” 键切换到频率测量界面显示频率值。 图中： F=50.00Hz。

**注意：**

1、如果在显示切换时没有相关信息（或相关显示信息不起作用）则表示用户所选型号产品不具有该项功能；



## 五、设置

### 5.1 查看系统参数

在测量显示界面，长按“Menu”键大于3秒，数码管显示“rERd”，单击“←”键进入系统参数查看界面；该界面下参数只读。交流电压表系统参数查看界面操作如下：



图 1 单排显示电压表显示总览

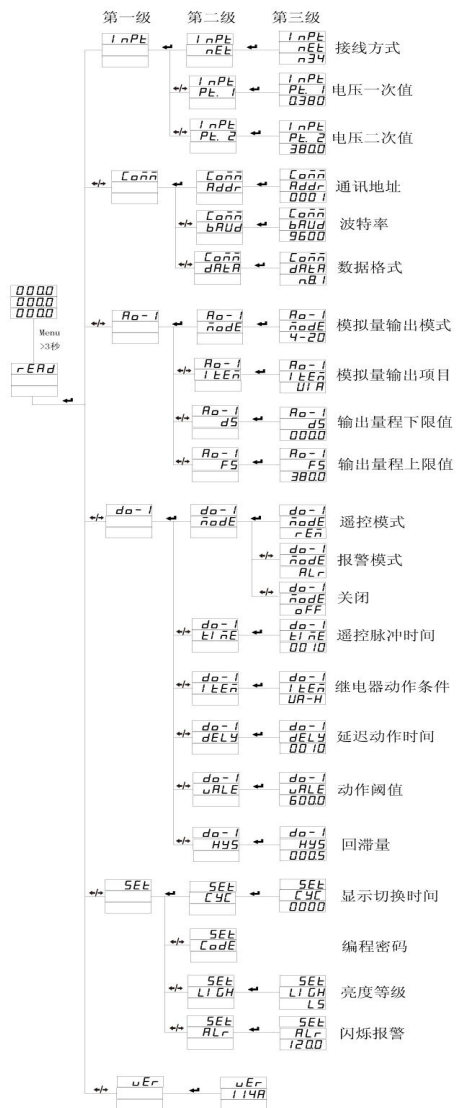


图2 三排显示电压表显示总览

- 注：1. 不同型号的仪表显示界面会有所不同。  
 2. «与←功能相同，≈与→功能相同。

### 注意：


对于图 1，图 2 为显示界面总览示意图。如果在显示切换时没有相关信息（或相关显示信息不起作用）则表示用户所选型号产品不具有该项功能。

## 5.2 设置系统参数


进入设置状态：

在测量显示界面，长按“Menu”键大于 3 秒，数码管显示“rERd”，再按“←”或“→”键，数码管显示切换为“PrOG”。按“←”键进入设置密码认证界面，按“←”或“→”键可以输入密码（默认密码为 0001），再按“←”键即可进入设置菜单，**设置菜单结构同查看菜单（显示总览）**。（注意：如果输入密码按“←”键后，界面显示为“Err”，则表示密码输入不正确，7S 后返回密码输入界面）。

三相电压表进入设置菜单：



单相电压表进入设置菜单：



退出设置状态：


第三级菜单的数据（或选项）更改后，要按“←”键退到第二级菜单，才能起效，如果按“Menu”键退到第二级菜单，则未发生更改（即更改不起效）。

如果要退出编程设置界面，可以在先退到编程设置界面的第一级菜单，按一下“Menu”键，仪表会提示“SAVE--no”，此时有两种操作可选：


（1）不保存退出：直接按“←”键不保存设置参数并退出；

（2）保存退出：按“←”或“→”键切换成“SAVE--YES”，按“←”键即保存设置参数退出；

三相电压表保存设置并退出菜单：



单相电压表保存设置并退出菜单：



设置菜单详细说明见下表：

第一级		第二级		第三级		
字符代号	说明	字符代号	说明	字符代号/数值	说明	
InPt	输入设置	单相	U <sub>n1</sub>	电压一次侧值	0000-9999	0~9999
			Unit.1	电压一次侧值单位	OFF或ON	单位 OFF为V ON为kV
			U <sub>n2</sub>	电压二次侧值	0000-9999	0~9999
		Unit.2	电压二次侧值单位	OFF或ON	单位（用户不可设） OFF为V ON为mV	
		三相	Pt. 1	电压一次值	0000-9999	单位 kV
			Pt. 2	电压二次值	0000-9999	单位 V
	nEt		接线方式	n34 n33	三相四线制 三相三线制	
	Com1	通讯设置	Addr	仪表地址	0001~0247	1~247
			bUAd	波特率	2400~9600	2400、4800、9600bps
dAtE			数据格式	nB1	无校验，1个停止位	
				nB2	无校验，2个停止位	
				oB1	奇校验，1个停止位	
				EB1	偶校验，1个停止位	
do-1 do-2	报警设置	n <sub>odE</sub>	继电器工作模式	ALr	报警	
				rE <sub>n</sub>	遥控	
				OFF	关闭	
		tI <sub>nE</sub>	继电器脉冲时间	0000~9999	单位 0.1s	
		lEt <sub>n</sub>	报警项目	Un-H、1--L等	见报警项目设置	


		<i>dELY</i>	继电器延时时间	0000~9999	单位 0.1s
		<i>uRLE</i>	报警值设置	0000~9999	设置越限报警值(二次值)
		<i>HYS</i>	回滞量	0000~9999	设置回滞量(二次值)
A0-1 A0-2 A0-3	模拟量 输出 设置	<i>mode</i>	模拟量 输出模式	0-20	0-20mA 输出
				4-20	4-20mA 输出
				0-5	0-5mA 输出
				0-5V	0-5V 输出
				1-5V	1-5V 输出
				0-10V	0-10V 输出
		<i>item</i>	模拟量 输出项目	UA、IA等	见模拟量输出项目设置
		<i>ds</i>	模拟量输出 下限值	0000~9999	$0 \leq DS \leq 0.5 * a$ a:二次额定值 (FS-DS) $\geq$ 500
<i>fs</i>	模拟量输出 上限值	0000~9999	$0.5 * a \leq FS \leq 1.2 * a$ a:二次额定值 (FS-DS) $\geq$ 500		
SET	系统设 置	<i>CYC</i>	循环时间	0000~9999	设置循环时间 0~60s
		<i>CODE</i>	密码设置	0000~9999	设置密码
		<i>LIGH</i>	亮度	L1-L5	设置亮度
		<i>ALR</i>	闪烁报警	0000~1200	设置闪烁报警, 设置范围 为额定值的 30.0~120.0%, 0.0%表示关闭闪烁报警

### 5.3 系统设置举例


示例：将仪表密码设置为2，显示界面3s循环显示，亮度设置为最高亮度L5，输入信号超过额定值的120%时界面闪烁报警。进入设置状态后，按“←”或“→”选择**SEt**菜单，按↵进入系统设置菜单，再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项按↵后进行如下操作：

※设置密码

单相电压表：



三相电压表：




※设置数码管亮度

单相电压表：




三相电压表：



※设置循环显示时间

三相电压表：




※设置闪烁报警

单相电压表：



三相电压表：




操作完成后按 menu 键退到上级菜单，并保存退出。


### 5.4 输入设置

用户可以根据现场的实际使用情况来修改输入信号设置，一次信号值单位为A。示例设置信号AC380V/380V(二次值380V用户不可设置)。进入设置状态后，按“←”或“→”选择“**INPt**”，按↵进入输入信号设置菜单，再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项“**Pt. 1**”(三相)或“**in 1**”(单相)，按↵后进行如下操作：

三相电压表:



单相电压表:

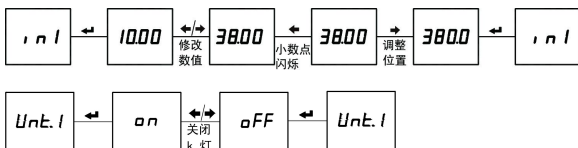


操作完成后按 menu 键退到上级菜单，并保存退出。

## 5.5 继电器输出设置


示例 1: 第 1 路继电器由关闭设置为报警模式，在 A 相电压小于 300.0V 延时 5.0 秒后动作，回滞量为 0.5V。进入设置状态后，按“←”或“→”选择“do-1”，按←进入开关量输出设置菜单，再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项，按←后进行如下操作：

※设置报警模式

单相电压表:




三相电压表:




※设置报警对应项目

单相电压表:



三相电压表:




※设置报警电压值

单相电压表:





三相电压表:



※设置继电器延时动作时间


单相电压表:

三相电压表:




※设置回滞量

单相电压表:




三相电压表:




示例 2: 第 2 路继电器由关闭设置为遥控模式, 遥控脉冲时间为 5.0 秒。进入设置状态后, 按“←”或“→”选择“d0-2”, 按“←”键进入继电器输出设置菜单, 再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项, 按“←”键进行如下操作:

※设置遥控模式

单相电压表:




三相电压表:




※设置继电器遥控脉冲时间

单相电压表:



三相电压表:




注: 操作完成后按“menu”键退到上级菜单, 参照退出设置状态保存设置并退出。

## 5.6 模拟量输出设置

示例: 设置第 1 路模拟量输出为 A 相电压 0-380V 时对应 4-20mA 输出。进入设置菜单后, 按“←”或“→”选择“R0-1”, 按“←”进入模拟量输出设置菜单, 再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项, 按“←”后进行如下操作: 设置模拟量输出对应项目

三相电压表:





※设置模拟量输出对应项目下限值

单相电压表：



三相电压表：




※设置模拟量输出对应项目上限值

单相电压表：



三相电压表：



**注：1）输出类型 4-20mA 用户不可设置；**

**2）单相电压表变送输出项目默认对应电压，不可设置。**


操作完成后按 menu 键退到上级菜单，并保存退出。

## 5.7 通信设置

示例：设置仪表通信地址为 3、波特率为 9600bps、数据格式为无校验方式。进入设置菜单后，按“←”或“→”选择“Ao-1”，按↵进入通讯设置菜单，再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项，按↵后进行如下操作：

※设置通讯地址

单相电压表：




三相电压表：




※设置数据格式

单相电压表：




三相电压表：




※设置波特率

单相电压表：



三相电压表：



操作完成后按 menu 键退到上级菜单，并保存退出。

## 六、常见问题及解决办法

## 6.1 通信

### 仪表没有回送数据

首先确保仪表的通信设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致；如果现场有多块仪表通信都没有数据回送，检测现场通信总线的连接是否准确可靠，RS485 转换器是否正常。

如果只有单块或者少数仪表通信异常，也要检查相应的通信线，可以修改交换异常和正常仪表从机的地址来测试，排除或确认上位机软件问题，或者通过交换异常和正常仪表的安装位置来测试，排除或确认仪表故障。

### 仪表回送数据不准确

仪表通信数据有一次电网数据（float 型）和二次电网数据（int/long 型）。请仔细阅读通信地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明，并确保按照相应的数据格式转换。

可使用 ModScan32 软件测试仪表通信，该软件遵循标准的 Modbus-RTU 协议，并且数据可以按照整型、浮点型、16 进制等格式显示，能够直接与仪表显示数据对比。

### 通信指示符状态信息

仪表显示窗一个通信指示符，在通信测试过程中，当仪表接收到数据时，通信指示符闪烁提示。

## 6.2 测量不准确

确保正确的电压信号已经连接到仪表上，可以使用万用表来测量电压信号。

仪表显示的电量为一次电网值，如果表内设置的电压电流互感器的倍率值与实际使用互感器倍率不一致，也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量和接线网络可以按照现场实际接法修改，错误的设置也将导致错误的显示。

## 6.3 仪表不亮

确保合适的辅助电源已经加到仪表的辅助电源端子，超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表，并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值，如果电源电压正常，仪表无任何显示，可以考虑重新上电。

## 6.4 其它异常情况

请及时联系本公司技术服务部，用户应详细描述现场情况，本公司技术人员会根据现场反馈情况分析可能的原因。如果经沟通无法解决的问题，本公司会尽快安排技术人员到现场处理问题。

## 七、技术规格

电气特性			
准确度等级		0.2%、0.5%(默认)	
显示数据刷新频率		1s	
输入特性	电压	额定值	AC 100V、220V、380V 等
		量 程	(0.05 ~ 1.2)Un
		过负荷	持续 1.2Un，瞬时 2Un/1min
	频 率	45~65Hz	
电 源	工作范围	AC 80~270V (50/60Hz)、DC 80~270V、DC 24V	
	功 耗	≤5VA	
开 关 量 输 入		干接点方式	
继 电 器 输 出		触点容量(阻性): AC 5A/250V、DC 5A/30V	
模拟量输出	电流输出	DC 4~20mA、0~20mA 等，负载≤350 Ω	
	电压输出	DC 0~5V、1~5V 等，负载≥20k Ω	
通 信		RS485 接口，Modbus-RTU 协议，波特率最高至 9600bps	
环境特性			
防 护 等 级		前面板 IP64，后壳体 IP20	
工 作 温 度		-40~70℃ (LED)、-25~70℃ (LCD)	
储 存 温 度		-40~85℃	

相对湿度	≤93%RH
绝缘能力	电源与输入输出≥AC2kV、输入与输出≥AC1kV
海拔高度	2500m
<b>电磁兼容特性</b>	
静电放电抗扰度	IEC 61000-4-2-III 级
射频电磁场辐射抗扰度	IEC 61000-4-3-III 级
电快速瞬变脉冲群抗扰度	IEC 61000-4-4-IV 级
浪涌（冲击）抗扰度	IEC 61000-4-5-IV 级
射频场感应的传导骚扰抗扰度	IEC 61000-4-6-III 级
工频磁场抗扰度	IEC 61000-4-8-III 级
电压暂降及短时中断抗扰度	IEC 61000-4-11-III 级

## 附录 1 报警项目和相应报警门限值的单位

### 三相电压表

序号	报警项目	相应报警值的单位
0	UA-H (A 相电压高报警)	0.1 V
1	UA-L (A 相电压低报警)	
2	Ub-H (B 相电压高报警)	
3	Ub-L (B 相电压低报警)	
4	UC-H (C 相电压高报警)	
5	UC-L (C 相电压低报警)	
6	3U-H (A、B、C 任一相电压高报警)	
7	3U-L (A、B、C 任一相电压低报警)	0.01Hz
8	F-H (频率高报警)	
9	F-L (频率低报警)	
10	dI1.H (第 1 路开关量输入导通时,继电器动作)	继电器联动模式

11	dI1.L (第 1 路开关量输入断开时,继电器动作)	报警值不用设置
12	dI2.H (第 2 路开关量输入导通时,继电器动作)	
13	dI2.L (第 2 路开关量输入断开时,继电器动作)	
14	dI3.H (第 3 路开关量输入导通时,继电器动作)	
15	dI3.L (第 3 路开关量输入断开时,继电器动作)	
16	dI4.H (第 4 路开关量输入导通时,继电器动作)	
17	dI4.L (第 4 路开关量输入断开时,继电器动作)	

### 单相电压表

序号	报警项目	相应报警值的单位
0	U--H (A 相电压高报警)	0.1V
1	U--L (A 相电压低报警)	
2	F -H (频率高报警)	0.01Hz
3	F -L (频率低报警)	
4	dI1.H (第 1 路开关量输入导通时,继电器动作)	继电器联动模式 报警值不用设置
5	dI1.L (第 1 路开关量输入断开时,继电器动作)	
6	dI2.H (第 2 路开关量输入导通时,继电器动作)	
7	dI2.L (第 2 路开关量输入断开时,继电器动作)	
8	dI3.H (第 3 路开关量输入导通时,继电器动作)	
9	dI3.L (第 3 路开关量输入断开时,继电器动作)	
10	dI4.H (第 4 路开关量输入导通时,继电器动作)	
11	dI4.L (第 4 路开关量输入断开时,继电器动作)	

## 附录 2 Modbus-RTU 通信地址信息表

◆ 电网数据信息通过 0x03/0x04 功能码读取

地 址	格 式	数据说明	单 位	R/W
<b>一次电网数据</b>				
0x06	float	A 相电压	V	R
0x08	float	B 相电压	V	R
0x0A	float	C 相电压	V	R
0x0C	float	AB 线电压	V	R
0x0E	float	BC 线电压	V	R
0x10	float	CA 线电压	V	R
0x12~0x2A	float	保留		
0x2C	float	频率	Hz	R
0x2E	float	保留		
0x30	float	三相电压平均值	V	R
0x32	float	三相线电压平均值	V	R
<b>二次电网数据</b>				
地 址	格 式	数据说明	比例系数	R/W
0x100~0x101	Bit[32]	继电器输出状态 Bit[0]-Bit[2]	0:释放 1:动作	R
0x102~0x103	Bit[32]	开关量输入状态 Bit[0]-Bit[3]	0:断开 1:闭合	R
0x104~0x105	int	保留		
0x106	int	A 相电压	0.1V	R
0x107	int	B 相电压	0.1V	R
0x108	int	C 相电压	0.1V	R
0x109	int	AB 线电压	0.1V	R
0x10A	int	BC 线电压	0.1V	R
0x10B	int	CA 线电压	0.1V	R
0x10C~0x11F	int	保留		
0x120	int	频率	0.01Hz	R

◆ 继电器状态信息通过 0x01 功能码进行读取，通过 0x05、0x0F 进行遥控

地 址	格 式	数 据 内 容	数 据 说 明	R/W
0000 (固定地址)	Bit	第 1 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W
	Bit	第 2 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W
	Bit	第 3 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W

◆ 继电器状态信息通过 0x05、0x0F 进行遥控

地 址	格 式	数 据 内 容	数 据 说 明	R/W
0000	Bit	第 1 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W
0001	Bit	第 2 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W
0002	Bit	第 3 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W

◆ 开关量状态信息通过 0x02 功能码进行读取

地 址	格 式	数 据 内 容	数 据 说 明	R/W
0000 (固定地址)	Bit	第 1 路开关量输入	0: 断开 1: 闭合	R
	Bit	第 2 路开关量输入	0: 断开 1: 闭合	R
	Bit	第 3 路开关量输入	0: 断开 1: 闭合	R
	Bit	第 4 路开关量输入	0: 断开 1: 闭合	R

### 读继电器输出状态（功能码 0x01）

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器个数	
占字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
数据范围	1~247	0x01	0x01	0x0000（固定）	0x0001~0x0004	CRC16
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x02</u>	<u>0xBD 0xCB</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
占字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x03</u>	<u>0x11 0x89</u>

#### 注意：

从机响应的寄存器值即继电器状态值，从字节的最低位开始对应每一路继电器输出的状态值，1 表示闭合状态，0 表示断开状态，如上例寄存器值“0x03”的二进制“0000 0011”表示第 1 路、第 2 路继电器闭合。

### 读开关量输入状态（功能码 0x02）

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始开关地址	开关个数	
占字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
数据范围	1~247	0x02	0x02	0x0000	0x0001~0x000C	CRC16
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x02</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x04</u>	<u>0x79 0xC9</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
占字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x02</u>	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x20 0x49</u>

#### 注意：

从机响应的寄存器值即开关量输入状态值，从字节的最低位开始对应每一路开关量输入的状态值，1 表示闭合状态，0 表示断开状态，如上例寄存器值“0x02”的二进制“0000 0010”表示第 2 路开关量输入闭合。

### 读数据寄存器值（功能码 0x03/0x04）



主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始寄存器地址	寄存器个数	
占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
数据范围	1~247	0x03/ 0x04			最大 48	CRC16
报文举例	0x01	0x03	0x00 0x06	0x00 0x06	0x00 0x06	0xE4 0x36
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	12 字节	2 字节
报文举例	0x01	0x03	0x0C	12 字节数据	CRC16	

**注意：**

主机请求的起始寄存器地址为查询的一次电网或者二次电网的数据首地址，寄存器个数为查询数据的长度，如上例起始寄存器地址“0x00 0x06”表示三相相电压 float 型数据地址，寄存器个数“0x00 0x06”表示数据长度 6(3 个 float 型数据占 6 个寄存器)。请参照附录 1 的 MODBUS-RTU 通讯地址信息表。

**遥控单个继电器输出（功能码 0x05）**

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器动作值	
占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
数据范围	1~247	0x05	0x0000~0x0003	0xFF00/0x0000	0xFF00/0x0000	CRC16
报文举例	0x01	0x05	0x00 0x00	0xFF 0x00	0xFF 0x00	0x8C 0x3A
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器动作值	
占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
报文举例	0x01	0x05	0x00 0x00	0xFF 0x00	0xFF 0x00	0x8C 0x3A

**注意：**

主机请求的继电器动作值“0xFF00”表示闭合，“0x0000”表示断开。使用遥控指令必须设置继电器工作在遥控模式。

**遥控多路继电器输出（功能码 0x0F）**

	帧结构	地址码	功能码	数据码				校验码
				起始继电器地址	继电器个数	数据字节数	继电器动作值	
主机请求	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节	2 字节
	数据范围	1~247	0x0F	0x0000	0x0001~0004	0x01		CRC16
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x0F</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x03</u>	<u>0x01</u>	<u>0x07</u>	<u>0xCE 0x95</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码			校验码	
				起始继电器地址	继电器个数			
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节		2 字节	
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x0F</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x03</u>		<u>0x15 0xCA</u>		

**注意：**

主机请求的继电器动作值，从字节的最低位开始对应每一路继电器输出，1 表示闭合继电器，0 表示断开继电器，如上例继电器动作值“0x07”的二进制“0000 0111”表示遥控第 1 路、第 2 路、第 3 路继电器闭合。





---

技术说明，如有变更恕不另行通知。

**SFERE** 江苏斯菲尔电气股份有限公司  
JIANGSU SFERE ELECTRIC CO.,LTD.

地址：江苏省江阴市东定路1号

邮编：214437

市场部：

电子商务部：

电话(Tel): (0510)86199988 86199080

电话(Tel): (0510)86199195 86199193

传真(Fax): (0510)86199081

传真(Fax): (0510)86199084

技术支持：

电话(Tel): (0510)86199066 86199068

传真(Fax): (0510)86199067

<http://www.sfere-elec.com>

E-mail: [sfere-scb@sfere-elec.com](mailto:sfere-scb@sfere-elec.com)

